

Bemessung horizontaler Frostschild

Die Ausbildung des Frostschild kann überschläglic wie folgt ermittelt werden.

Die Auskragung des Frostschild ergibt sich aus der für das Baugebiet gültigen Frosteindringtiefe abzüglich der Frostschildüberdeckung.


Beispiel:

Frosteindringtiefe [0,80 m] abzüglich

Frostschildüberdeckung [0,20 m]

ergibt die Frostschildauskragung 0,60 m

Die Mindestdicke des Frostschild beträgt 20 cm.

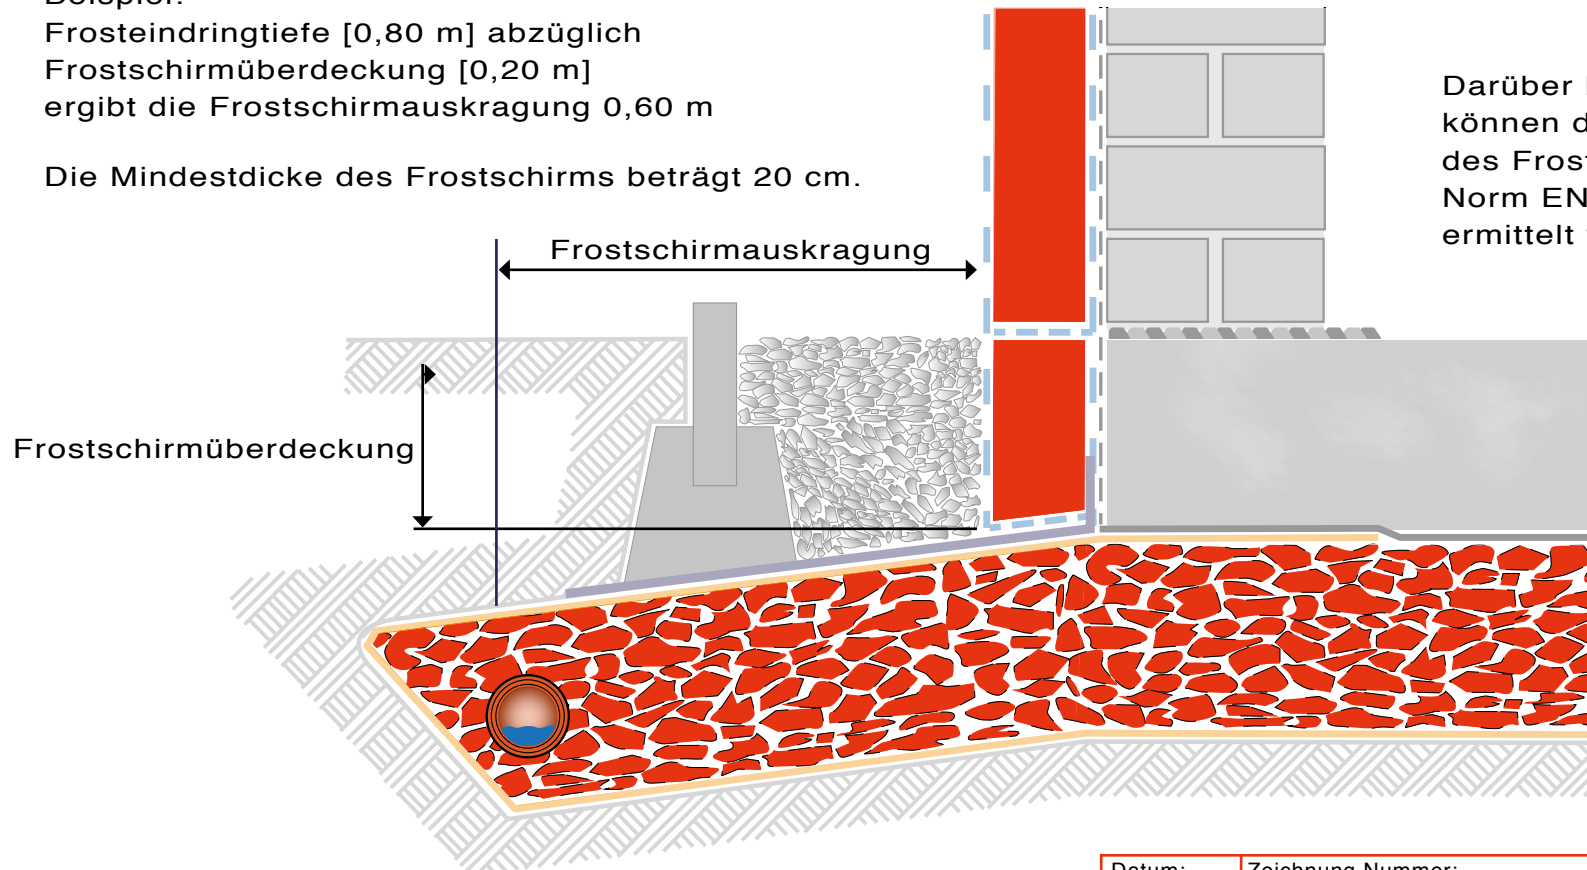

Darüber hinaus können die Abmessungen des Frostschild nach der Norm EN ISO 13 793-4 ermittelt werden.

Datum: 13.04.2017	Zeichnung Nummer: 02_02_18_a_einbau-system_schotter.ai
Detail: Bemessung horizontaler Frostschild	
gezeichnet: Tom Krämer	Datei: 05_18_a7_einbau-system_schotter_frostschild.pdf

 **GLAPOR**
SCHAUMGLASPRODUKTE
Dämmsysteme